


**О мерах безопасности  
при использовании газового  
оборудования**

## Общее количество МКД 1979



■ МКД без газового оборудования

■ МКД с газовым оборудованием

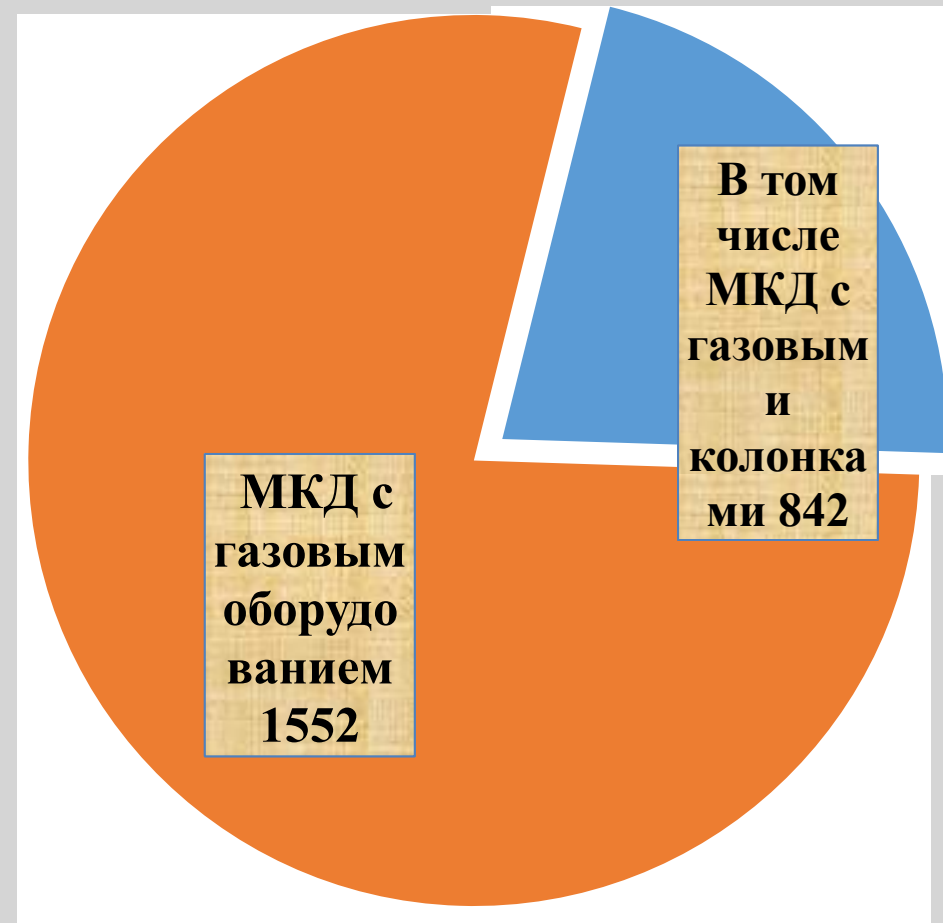


## Кто за что отвечает?

### Внутридомовое газовое оборудование (ВДГО)

фасадные газопроводы и стояки по подъездам вместе с кранами. За его техническое состояние отвечают управляющие организации.

### Внутриквартирное газовое оборудование (ВКГО)

все, что находится после запорного крана на ответвлении в квартиру. За его техническое состояние отвечает собственник или наниматель квартиры.

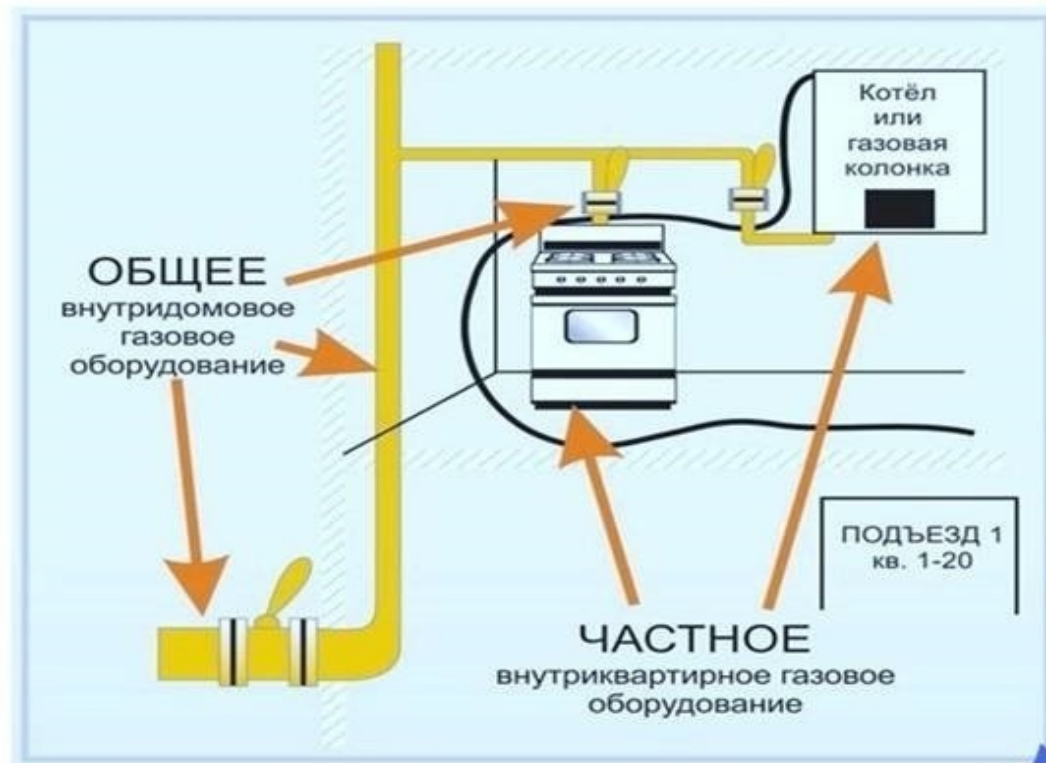

# Правила безопасности при использовании газового оборудования

## Лица, пользующиеся бытовыми газовыми приборами, обязаны:

- содержать в чистоте газовые плиты, водонагреватели и котлы;
- проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов и помнить, что при отсутствии тяги прибором пользоваться **нельзя**;
- особое внимание уделять состоянию газового шланга: он не должен быть перекручен, натянут, касаться бытовых электроприборов;
- газовые шланги должны быть сертифицированы. Это означает, что при покупке и установке нового шланга нужно в обязательном порядке проверить, есть ли у него разрешение Госгортехнадзора России и специальный технический паспорт, в котором отмечен сертификат соответствия, дата изготовления, срок службы и замены;
- нельзя позволять детям играть с газовыми приборами. В период холодов при отсутствии отопления нельзя пользоваться плитами для повышения температуры воздуха, они предназначены только для приготовления пищи.

# Взрывы бытового газа в МКД



**Ярославль.  
Август 2020 г.**



**Химки.  
Март 2021 г.**

# Взрывы бытового газа в МКД



**Ногинск.  
Сентябрь 2021 г.**



**Набережные Челны.  
Октябрь 2021 г.**


## **Категорически запрещается:**

- пользоваться газовыми приборами при запахе газа на кухне;**
- оставлять включенные газовые приборы без присмотра;**
- пользоваться газовыми приборами с отводом продуктов сгорания газа в дымоход при плохой тяге;**
  - самовольно производить какой-либо ремонт, перестановку, а также включение газовых приборов, которые были отключены работниками газового хозяйства;**
  - разрешать пользоваться газовыми приборами детям дошкольного возраста и лицам, не контролирующим свои действия и не знающим правил пользования этими приборами.**

# Системы защиты от утечки газа

В целях обеспечения безопасного проживания в газифицированных многоквартирных домах **предлагается установить в своих квартирах систему автоматического контроля утечки газа (далее – САКЗ).**

Предлагаемое к установке оборудование рекомендовано Министерством энергетики Московской области на основании заключения научно-технического совета при Министерстве и размещено на официальном сайте: <https://minenergo.mosreg.ru> в разделе «Газовая безопасность» - «Установить систему защиты от утечек газа» - «Сигнализатор загазованности».

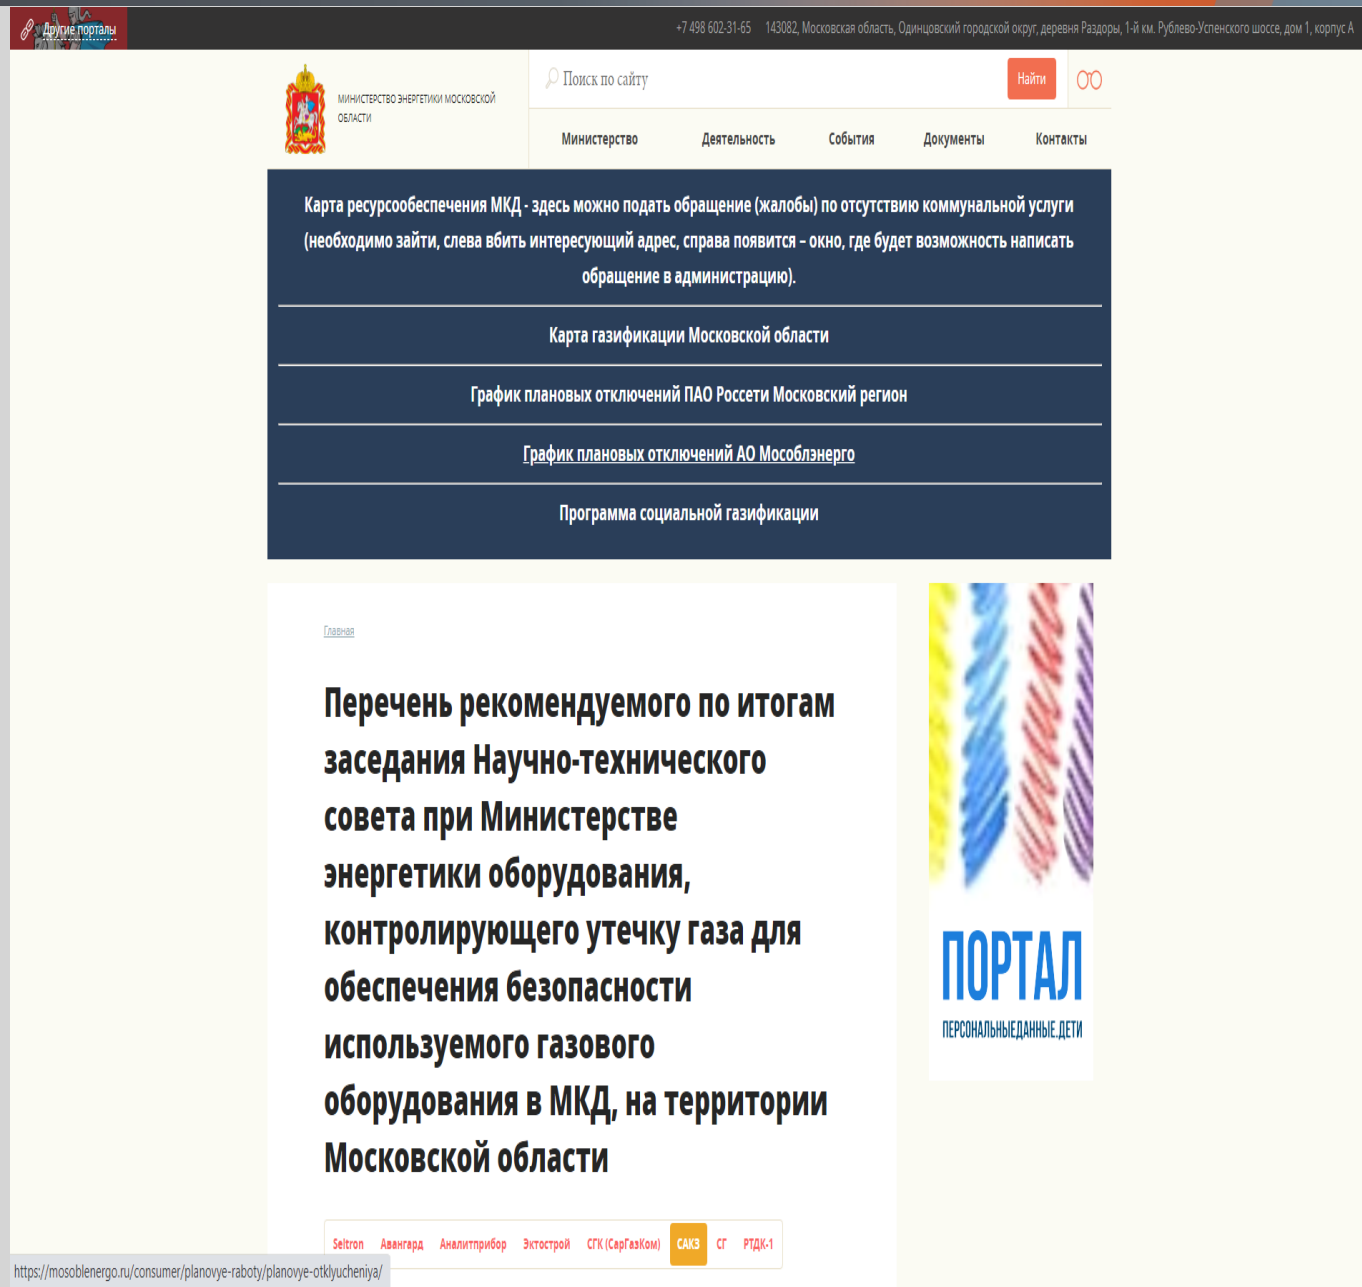

Другие порталы

+7 498 602-31-65 143082, Московская область, Одинцовский городской округ, деревня Раздоры, 1-й км. Рублево-Успенского шоссе, дом 1, корпус А

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Поиск по сайту

Найти

Министерство Деятельность События Документы Контакты

Карта ресурсообеспечения МКД - здесь можно подать обращение (жалобы) по отсутствию коммунальной услуги (необходимо зайти, слева вбить интересующий адрес, справа появится - окно, где будет возможность написать обращение в администрацию).

Карта газификации Московской области

График плановых отключений ПАО Россети Московский регион

График плановых отключений АО Мособлэнерго

Программа социальной газификации

Главная

**Перечень рекомендуемого по итогам заседания Научно-технического совета при Министерстве энергетики оборудования, контролирующего утечку газа для обеспечения безопасности используемого газового оборудования в МКД, на территории Московской области**

Селтрон Авангард Аналитпробор Экстрой СГК (СерГазКом) САКЗ СГ РТДК-1

**ПОРТАЛ**  
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ДЕТИ

<https://mosoblenergo.ru/consumer/planovye-raboty/planovye-otklyucheniya/>



# Системы защиты от утечки газа

Заявку на установку можно оставить по телефонам специализированной организации, осуществляющей в доме техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования, или управляющей организации, а также в их офисах.

Справочную информацию можно получить в отделе муниципального жилищного контроля администрации г.о. Ступино, тел. 8-496-642-46-71 (пн.-чт. с 09:00 до 18:00, пт. с 09:00 до 17:00).



**Будьте бдительны! Не заказывайте установку систем автоматического контроля утечки газа у неизвестных организаций, т.к. они могут предлагать некачественный товар по завышенным ценам!**



ВЫБРАННЫЕ ФИЛЬТРЫ

Найдено: 7 товаров

Бренд



Страна производства



ПОКАЗАТЬ

Сбросить фильтры

ЛИДЕР ПРОСМОТРОВ

Сигнализатор загазованности  
САКЗ-МК-2-1Ai DN 25 НД  
(CO+CH)

4 090 ₽



MT-00087734

ЛИДЕР ПРОСМОТРОВ

Сигнализатор загазованности  
САКЗ-МК-1-1Ai DN 20 НД (CH  
природный газ)

2 390 ₽



MT-00087727

ЛИДЕР ПРОСМОТРОВ

Сигнализатор загазованности  
САКЗ-МК-1-1Ai DN 25 НД (CH  
природный газ)

2 190 ₽



MT-00087729

ЛИДЕР ПРОСМОТРОВ

Сигнализатор загазованности  
САКЗ-МК-2-1Ai DN 20 НД  
(CO+CH) (K3ЭУГ-А)

5 190 ₽



MT-00087732

ЛИДЕР ПРОСМОТРОВ

Сигнализатор загазованности  
САКЗ-МК-1-1Ai DN 15 НД (CH  
природный газ)

2 290 ₽



MT-00087726

ЛИДЕР ПРОСМОТРОВ

Сигнализатор загазованности  
САКЗ-МК-2-1Ai DN 15 НД  
(CO+CH)

5 090 ₽



MT-00087731

ЛИДЕР ПРОСМОТРОВ

Сигнализатор загазованности  
САКЗ-МК-2-1Ai без клапана  
(CO+CH)

2 890 ₽



MT-00087730

# Меры, принимаемые при появлении запаха газа

## При появлении запаха газа в помещении необходимо:

1. Незамедлительно обеспечить приток воздуха в помещения, в которых обнаружена утечка газа.
2. В целях предотвращения появления искры не включать и не выключать электрические приборы и оборудование, в том числе электроосвещение, электророзвонок, радиоэлектронные средства связи (мобильный телефон и иные).
3. Не зажигать огонь, не курить, принять меры по удалению людей из загазованной среды.
4. Оповестить (при наличии возможности) о мерах предосторожности людей, находящихся в смежных помещениях в многоквартирном доме, в том числе в помещениях, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме (в подъезде, коридоре, лестничной клетке и иных).
5. Покинуть помещение, в котором обнаружена утечка газа, и перейти в безопасное место, откуда сообщить о наличии утечки газа по телефону в аварийно-диспетчерскую службу АО «Мособлгаз» по телефону **04** или через единый телефон экстренных служб **112**.